




Checklista för eget avlopp

Ställ en diagnos på ditt avlopp!

Använd checklistan nedan för att själv ställa en diagnos på ditt avlopp.

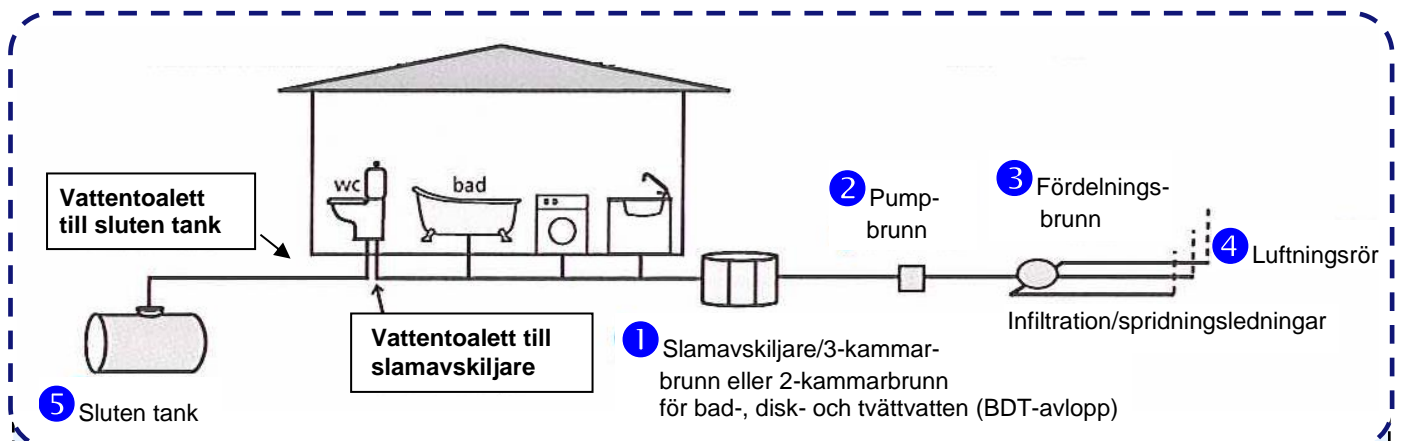

**GRÖNT
AVLOPP**

Checklista

Punkterna nedan ger dig en bild av hur avloppsanläggningen bör fungera.

1 Slamavskiljaren

- Det finns en slamkaka eller en ansamling av slam i första kammaren.
- Det finns inget eller väldigt små mängder slam i sista kammaren.
- T-rör finns på utloppet i sista kammaren.
- Mellanväggarna i slamavskiljaren är rena och torra. Smutsiga och fuktiga mellanväggar är ett tecken på att avloppet vid något tillfälle bräddat. Det beror sannolikt på att den efterföljande reningen har satt igen.
- Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsriret. Om vattennivån ligger under utloppsriret finns det sannolikt en läcka som måste tätas. Om vattennivån ligger ovanför utloppsriret har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.

2 Pumpbrunnen

(Pumbrunn finns ibland)

- Pumpbrunnen har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp.

3 Fördelningsbrunnen

- Det finns inget slam eller påväxt i fördelningsbrunnen.
- Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med utloppen. Om vattennivån ligger ovanför utloppen har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.

4 Luftningsrören

(Vissa anläggningar med pump har inte luftningsrör)

- Avloppsanläggningen har luftningsrör som sticker upp ovanför markytan.
- Det luktar inte skarpt av avlopp i luftningsrören.
- Det står inte vatten i spridningsledningens luftningsrör. Detta kan kontrolleras genom att före ner en mätsticka i luftningsröret.

5 Vattentoalett till slutna tank

- Tanken har ett väl fungerande överfyllnadslarm installerat.
- Tanken och tillloppsledningen är täta.

**GULT
AVLOPP**

**RÖTT
AVLOPP**

Om något inte fungerar eller du saknar olika delar enligt ovan är ditt avlopp sannolikt Gult eller Rött, se Faktabladet År ditt avlopp grönt, gult eller rött. Gå då vidare i arbetet för ett renare avlopp genom att höra av dig till Kontaktcenter. Besök även gärna norrtaelje.se/enskiltavlopp

För mer information

Kontaktcenter
Tel: 0176 - 710 00
E-post: kontaktcenter@norrtaelje.se